



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «5 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
(ФГКУ «5 отряд ФПС
по Республике Саха (Якутия)»)

ул. Дзержинского, 35, г. Якутск, 677009
Телефон (4112) 22-34-70, Факс (4112) 22-37-71

Министру архитектуры и
строительного комплекса
Республики Саха (Якутия)
Кузаковой В.А.

07 12 2017 г. № 2202-7

На № _____ от _____ 2017 г.

О высотных зданиях

Уважаемая Вера Алексеевна!

В связи интенсивными темпами строительства высотных зданий на территории ГО «город Якутск» и во исполнения Распоряжения заместителя министра МЧС России П.Ф. Барышева от 21.09.2017 года №470, прошу Вас рассмотреть рекомендации по обозначению указателями специальных разворотных площадок и мест установки пожарной техники и при положительном ответе обязать строительные компании по определению мест установки высотной техники вблизи высотных зданий, с нанесением соответствующих обозначений.

Как показывает практика, при тушении пожаров на высотных зданиях отсутствие подъезда для спецтехники способствуют травмированию (гибели) людей, крупному материальному ущербу, а также большому общественному резонансу.

Прилагаю: распоряжение заместителя министра МЧС России и рекомендации по обозначению указателями специальных разворотных площадок и мест установки пожарной техники на 3 листах.

С уважением

ВрИО начальника
подполковник внутренней службы

Е.А. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник СПТ ФГКУ «5 ОФПС по РС (Я)»
подполковник внутренней службы



А.В. Федоров



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2014

Москва

№ 440

О корректировке баз данных высотных зданий

В целях корректировки баз данных высотных зданий (16 этажей и выше), с учетом проведенных комплексных пожарно-тактических учений, на высотных зданиях, имеющих особо сложные и индивидуальные архитектурные особенности предлагаю:

1. Начальникам территориальных органов МЧС России: до 30 декабря 2017 г. завершить корректировку документации предварительного планирования действий пожарно-спасательных подразделений по ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на высотных зданиях;

в каждом местном пожарно-спасательном гарнизоне, на территориях, на которых расположены высотные здания, спланировать проведение не реже одного раза в полугодие, комплексных пожарно-тактических учений;

взять на особый контроль проведение профилактических мероприятий по противопожарному состоянию высотных зданий;

проработать вопрос с главами городов и административных районов муниципальных образований по определению мест установки высотной техники вблизи высотных зданий, с нанесением соответствующих обозначений;

обеспечить готовность и исправность высотной пожарно-спасательной техники;

при необходимости уточнить порядок привлечения воздушных судов к ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций в высотных зданиях.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент готовности сил и специальной пожарной охраны.

Заместитель Министра

П.Ф. Барышев

052102

Рекомендации по обозначению указателями специальных разворотных площадок и мест установки пожарной техники.

Устройство площадок для пожарной техники предназначено для обеспечения беспрепятственной установки пожарных автомобилей на водоисточники и доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников в любое помещение или квартиру, находящиеся в нижнем пожарном отсеке.

Проезды к площадке должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пожарному проезду в соответствии с разделом 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 метров – при высоте здания или сооружения до 13 метров включительно, 4,2 метра – при высоте здания от 13 до 46 метров включительно, 6 метров – при высоте здания более 46 метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Уклон специальной площадки в местах установки автолестниц и автоподъемников должен быть не более 3°. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Полотно дорожных одежд, а также грунт в месте установки основания выдвижной опоры (в том числе с подкладкой под опору) должны выдерживать давление соответствующего типа подъемного механизма.

Площадки для установки пожарной техники должны обозначаться с помощью специальной пожарной разметки (за счет покраски устойчивой светоотражающей краской и устройства специальных дорожных знаков). Границы этих площадок должны быть обозначены сплошными линиями красного цвета, а сами площадки – чередующимися наклонными под углом 45-60 градусов полосами красного сигнального и белого контрастного цветов. Ширина линий и полос 50-100 мм. Данная разметка должна быть хорошо различима в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период года очищаться от снега и льда.

Площадки для установки пожарной техники запрещается загромождать личным автотранспортом, мусорными контейнерами и т.п.

Площадка для установки основной пожарной техники представляет собой заасфальтированный участок улицы или пожарного проезда с размерами 10x4 метра.

Рекомендуемые размеры площадок для установки автолестниц и автоподъемников – 12x7 метров. Данные площадки должны располагаться на расстоянии 10 – 12 метров от зданий и сооружений, обеспечивая наибольший диапазон работы подъемных механизмов.

Специальные разворотные площадки и места установки пожарной техники необходимо оборудовать информационными знаками, размерами 25x50 см. На данных знаках белой краской на красном фоне размещается надпись «Разворотная площадка для специальной техники» или «Специальная площадка для установки пожарно-спасательной техники».

Шрифт надписей выполняется в соответствии с приложением Н ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», где высоту шрифта Н следует принимать равной 3 см.

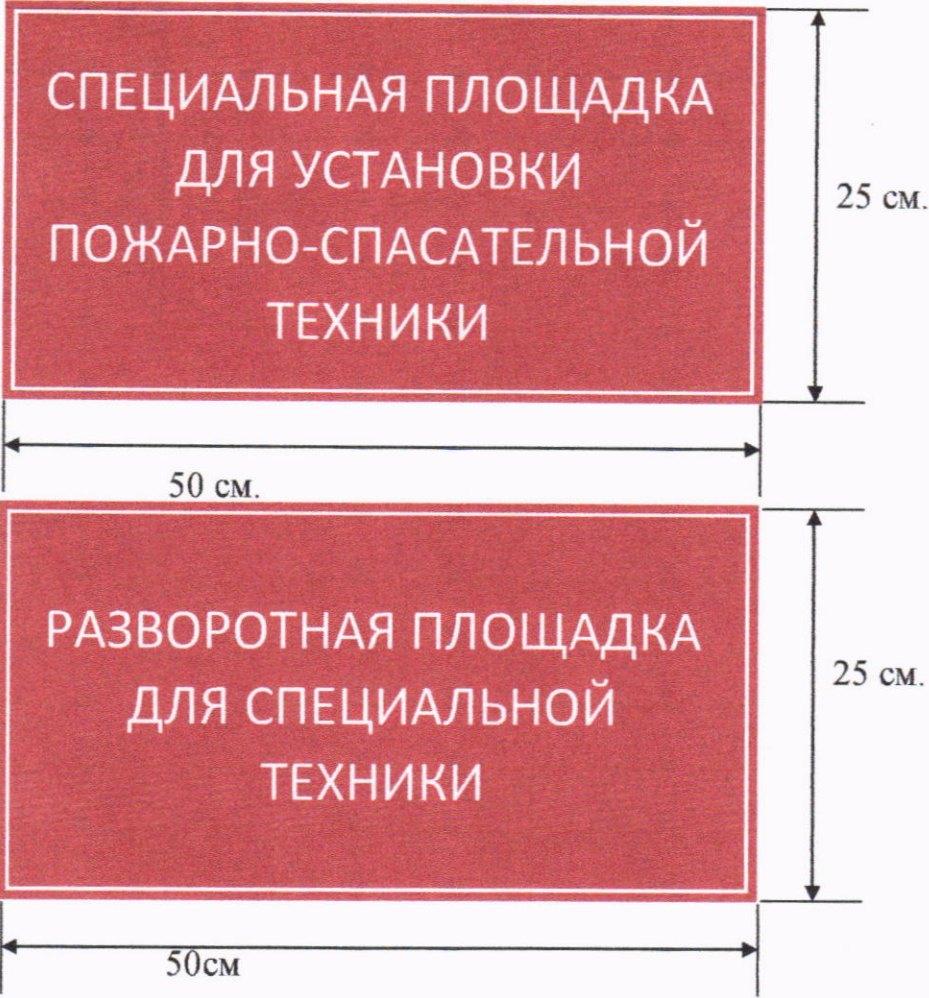


СХЕМА УСТАНОВКИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

